


ГРАФИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
г. Петропавловск в отопительном сезоне 2025-2026 гг.

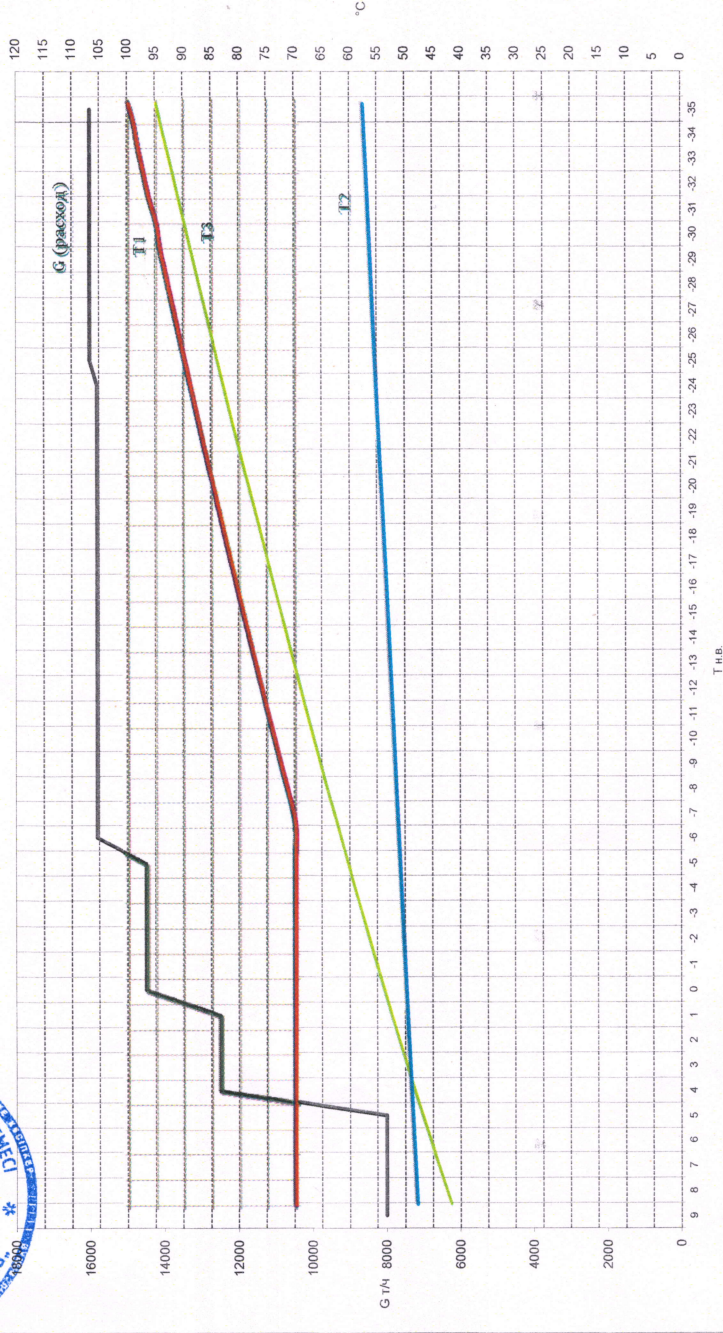

Исполнитель:
Начальник отдела транспорта тепловой энергии
ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"
«М.А. Шенгелдина»
«07» «07» 2025г.

И.о. заместителя генерального директора по производству — Главный инженер ТПЗ-2
ТОО «Севкаспетротепло»
«М.В. Буланды»
«07» «07» 2025г.

Примечания:
1. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднеустановочной температуре наружного воздуха принимается +10°C.
2. При температуре наружного воздуха от +10°C до -6°C, потребление тепловой энергии применяется местное регулирование теплоносителя в тепловом пункте (элеваторном узле)
3. Т₃ температура обратной сетевой воды, может превышать расчетную в период включения систем отопления и проведения наладочных мероприятий на протяжении 10 дней от начала отопительного сезона.

В системе отопления с тепловыми сетями	Давление сетевой воды, кг/см²	Расход, т/ч	Температура сетевой воды с учетом потерь, °C		часовой расход теплоты, т/ч
			5,7 м/с	10 м/с	
10	3,5	8000	70	73	253
9	3,5	8000	70	73	253
8	3,5	8000	70	73	253
7	3,5	8000	70	73	253
6	3,5	8000	70	73	253
5	3,5	8000	70	73	253
4	6,2	12500	70	73	253
3	6,2	12500	70	73	253
2	6,2	12500	70	73	253
1	6,2	12500	70	73	253
0	7,5	14500	70	73	253
-1	7,5	14500	70	73	253
-2	7,5	14500	70	73	253
-3	7,5	14500	70	73	253
-4	7,5	14500	70	73	253
-5	7,5	14500	70	73	253
-6	8,5	15800	70	73	253
-7	8,5	15800	71	73	253
-8	8,5	15800	72	75	253
-9	8,5	15800	74	76	253
-10	8,5	15800	75	77	253
-11	8,5	15800	76	78	253
-12	8,5	15800	77	79	253
-13	8,5	15800	78	81	253
-14	8,5	15800	79	82	253
-15	8,5	15800	80	83	253
-16	8,5	15800	81	84	253
-17	8,5	15800	82	85	253
-18	8,5	15800	84	86	253
-19	8,5	15800	85	87	253
-20	8,5	15800	86	88	253
-21	8,5	15800	87	90	253
-22	8,5	15800	88	91	253
-23	8,5	15800	89	92	253
-24	8,5	15800	90	93	253
-25	8,7	16000	91	94	253
-26	8,7	16000	92	95	253
-27	8,7	16000	93	96	253
-28	8,7	16000	94	97	253
-29	8,7	16000	95	98	253
-30	8,7	16000	96	99	253
-31	8,7	16000	97	100	253
-32	8,7	16000	98	101	253
-33	8,7	16000	99	102	253
-34	8,7	16000	100	103	253
-35	8,7	16000	101	104	253