Температурный график
работы теплофикационной сети г.Петропавловска
на летний период 2020г.
на присоединенную нагрузку ГВС

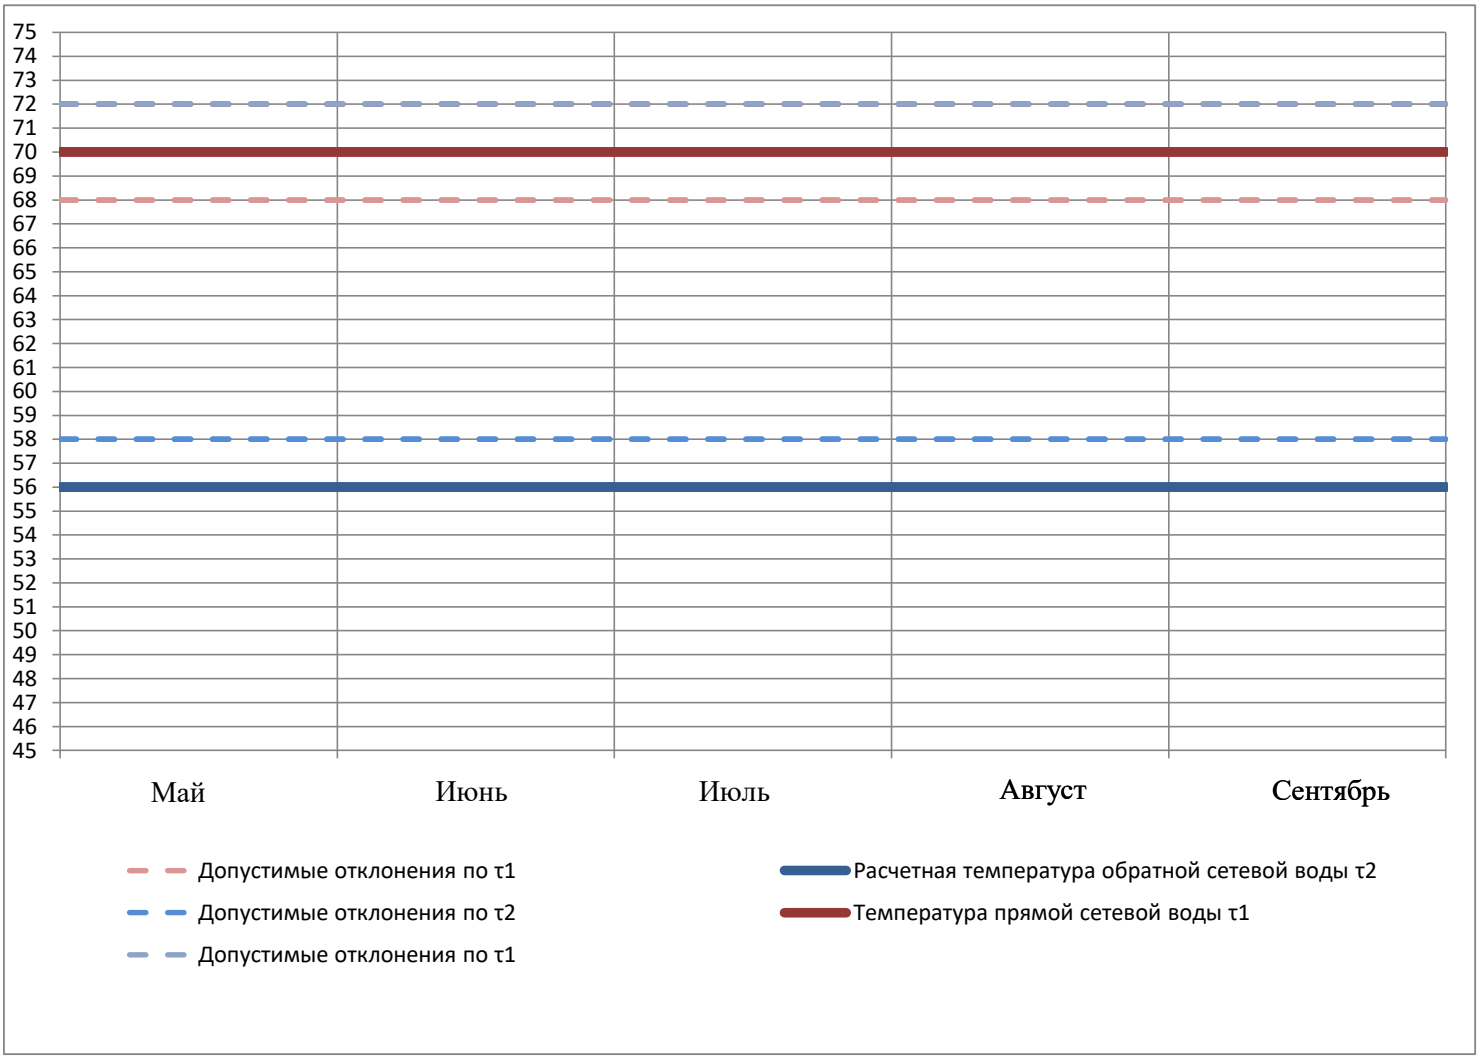

№ п/п	Параметры		Задаваемые значения					Ответственная сторона
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
1	Температура сетевой воды на ЦТРП (по каждой магистрали)	τ_1, ^{0}C	70	70	70	70	70	ПТЭЦ-2
		τ_2, ^{0}C	56	56	56	56	56	ТОО «ПТС»
2	Давление на ЦТРП	P_1,кгс/см^2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	ПТЭЦ-2
		P_2,кгс/см^2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	ТОО «ПТС» ПТЭЦ-2
		$P_{2вс}$,кгс/см^2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	ТОО «ПТС» ПТЭЦ-2
3	Расчетный расход сетевой воды на ЦТРП	G, т/ч	2800	2800	2800	2800	2800	ТОО «ПТС»